




图注	
比例	
日期	
姓名	
专业	

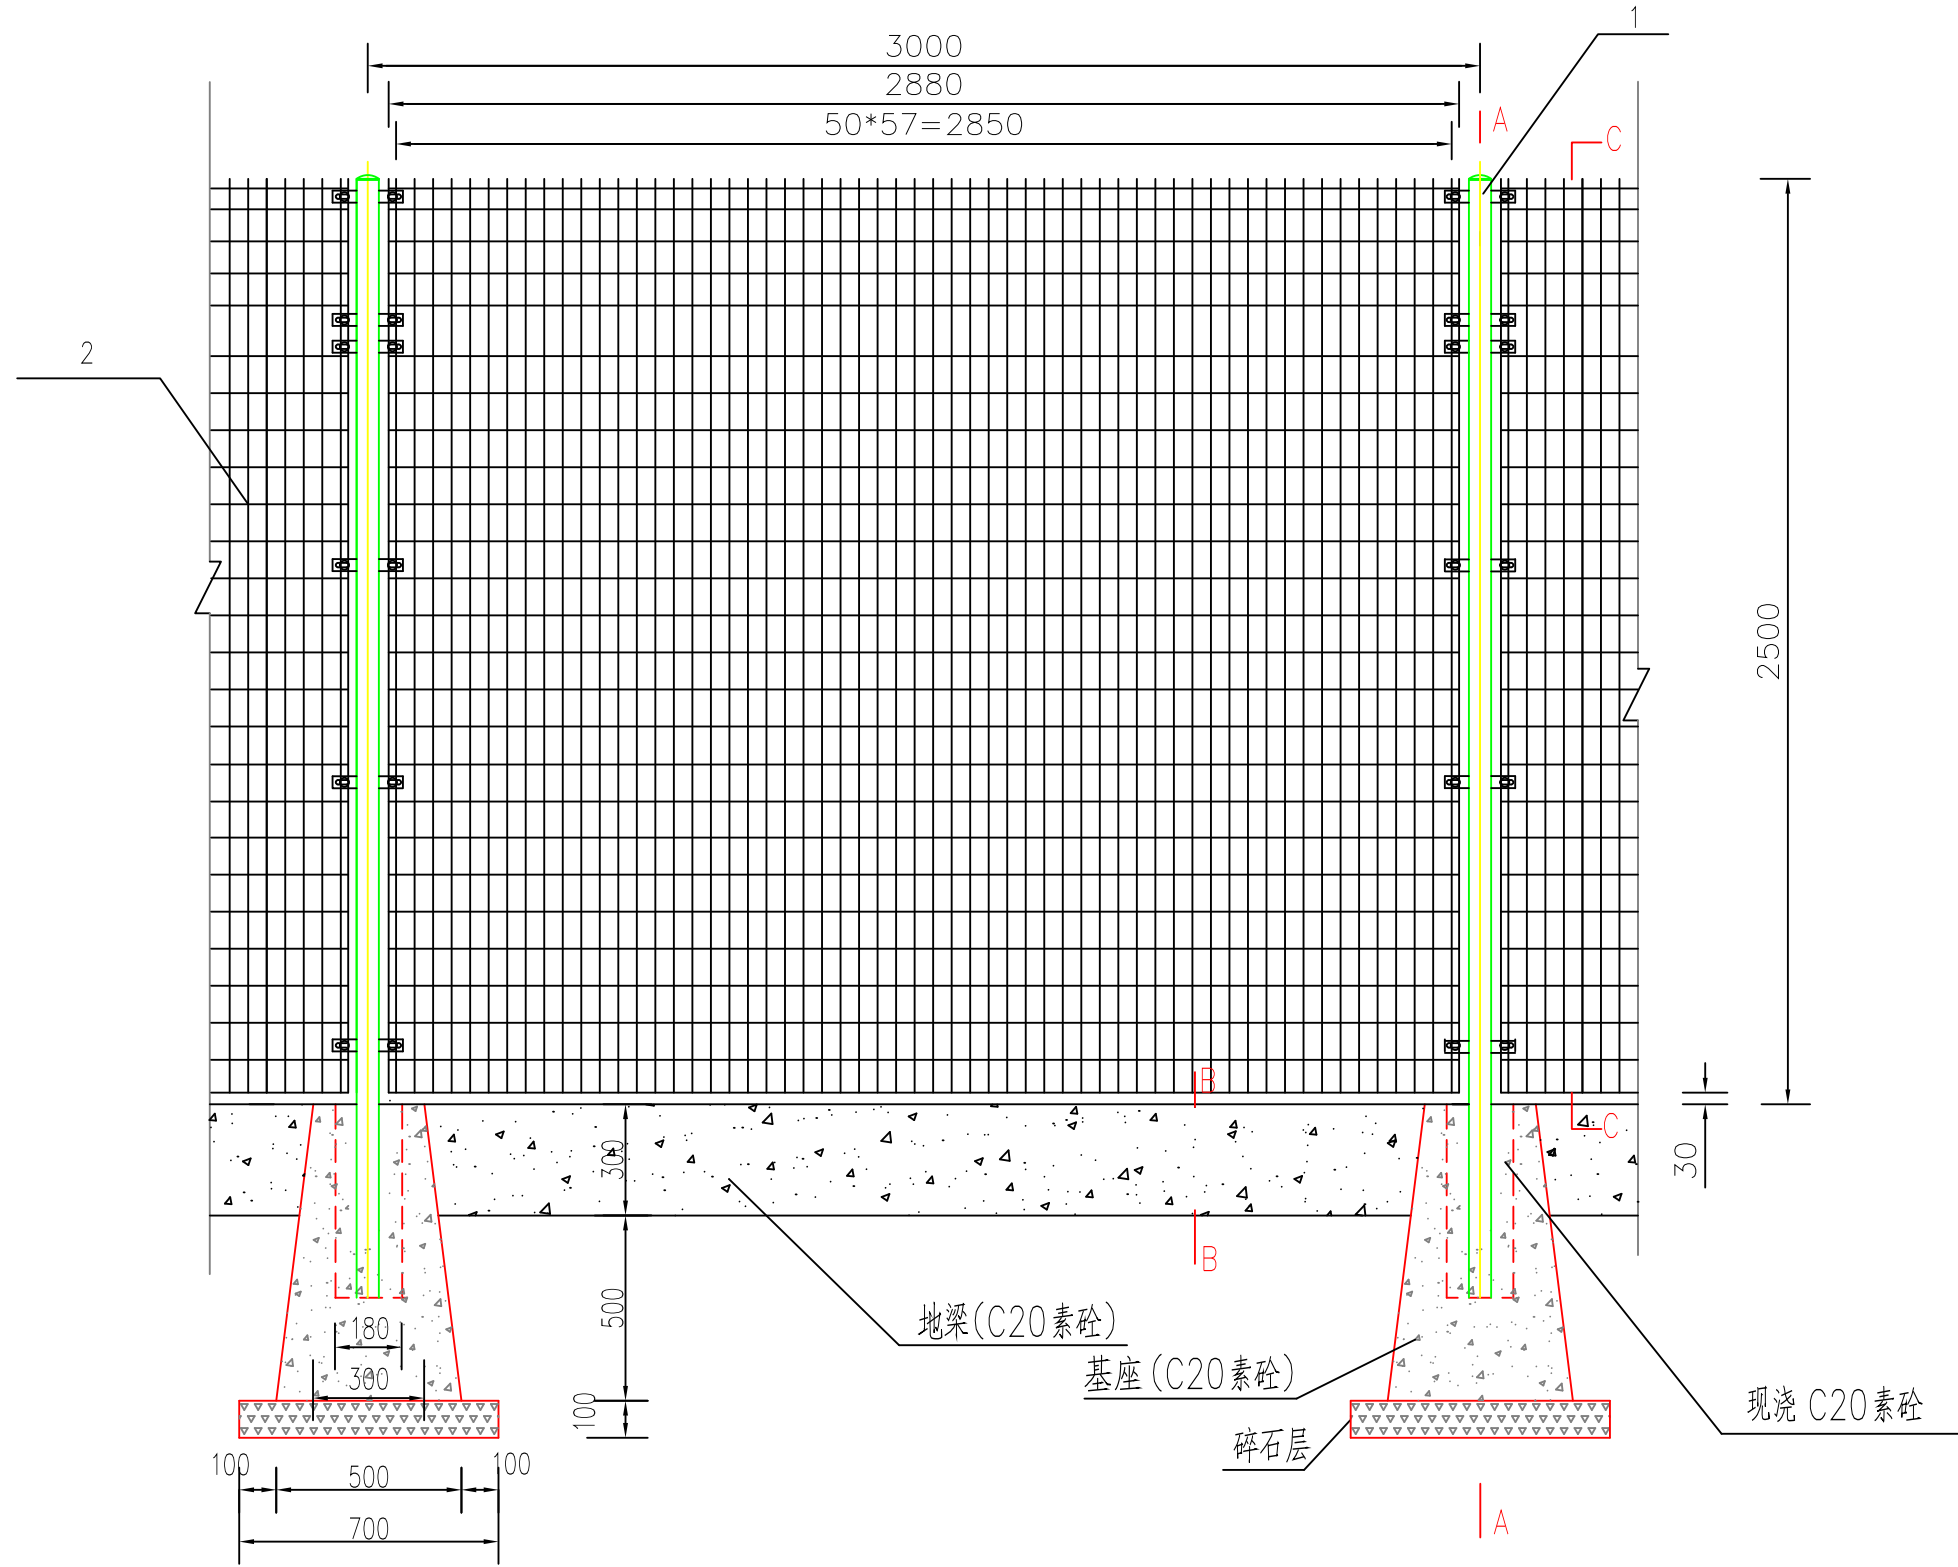


围界立面图

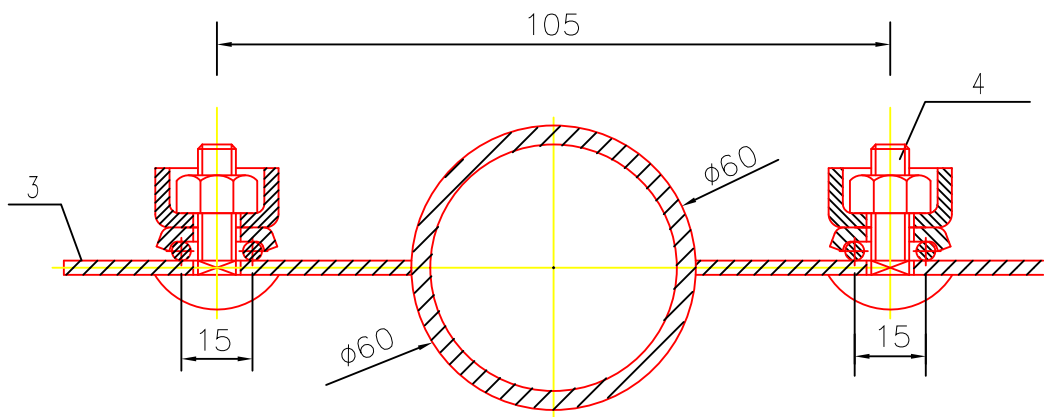


刺丝网连接大样

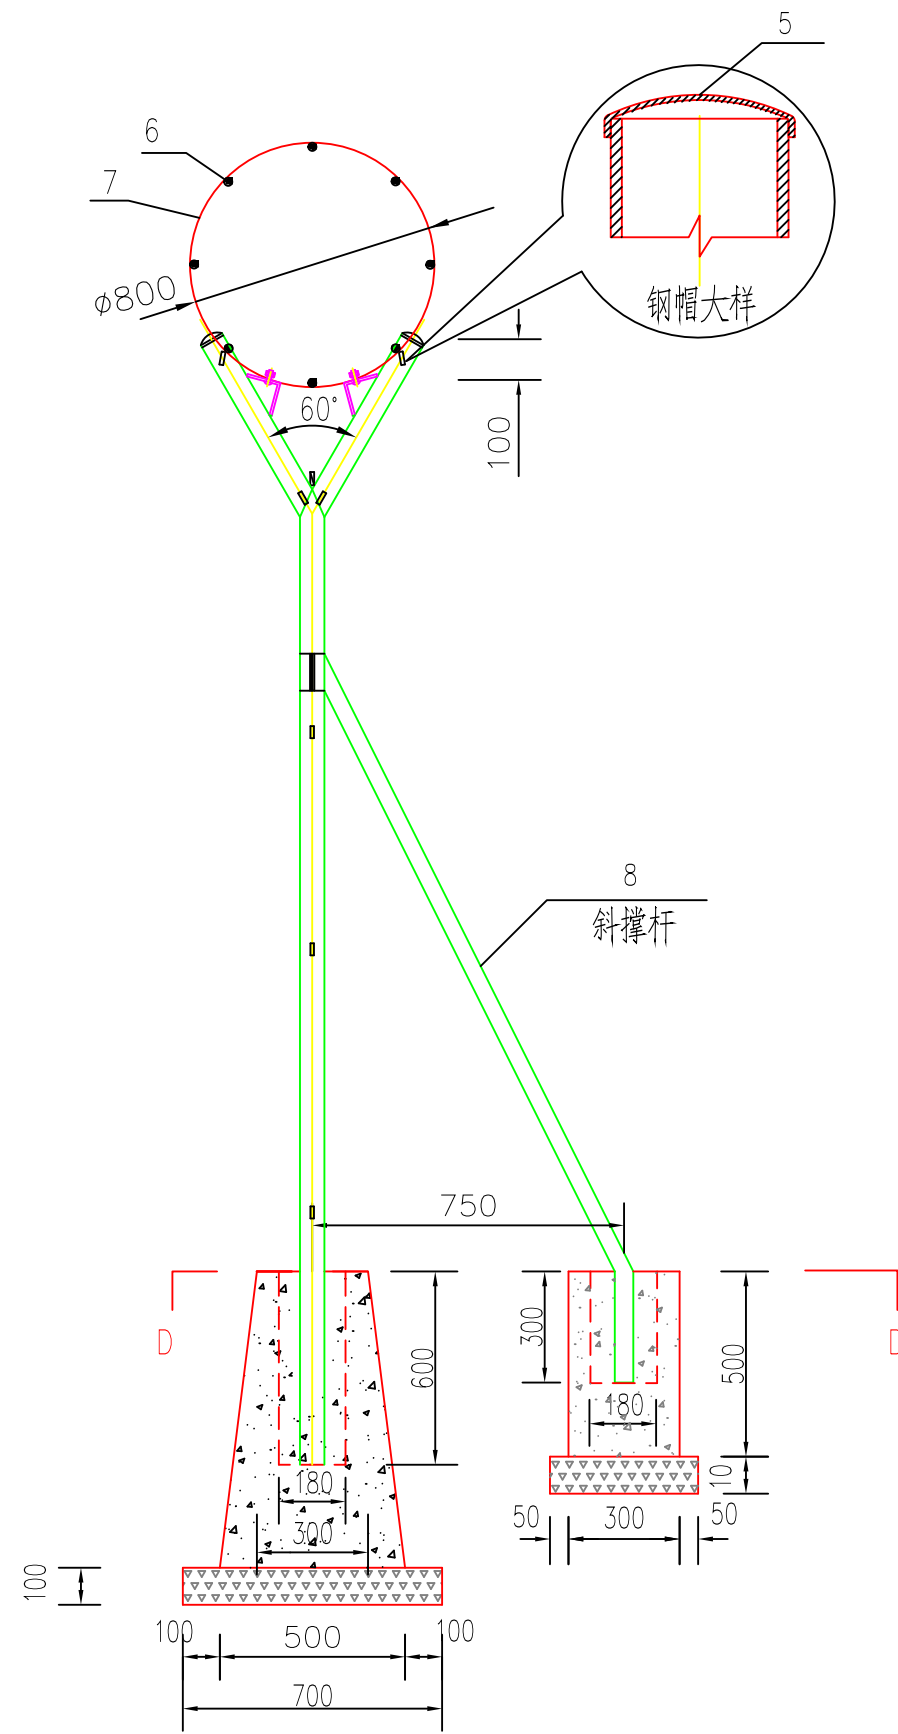


A-A 剖面图

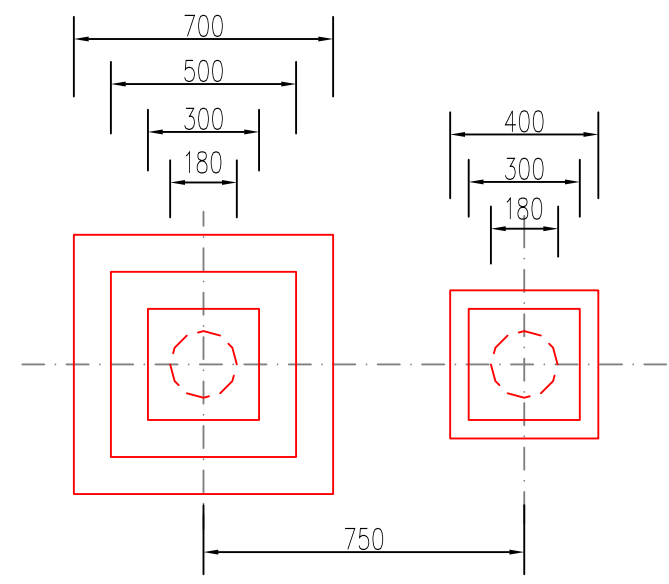


D-D 剖面图

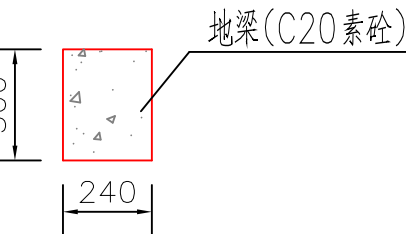

B-B 剖面图

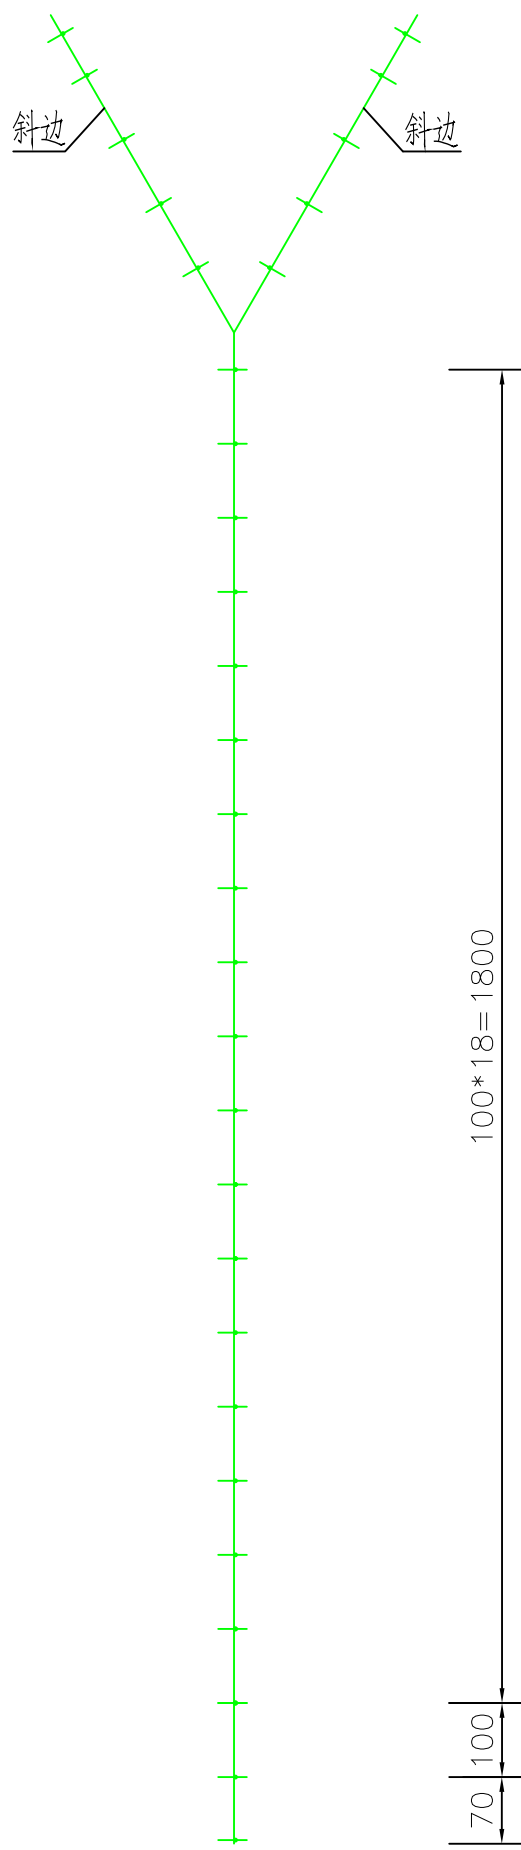

C-C 剖面图

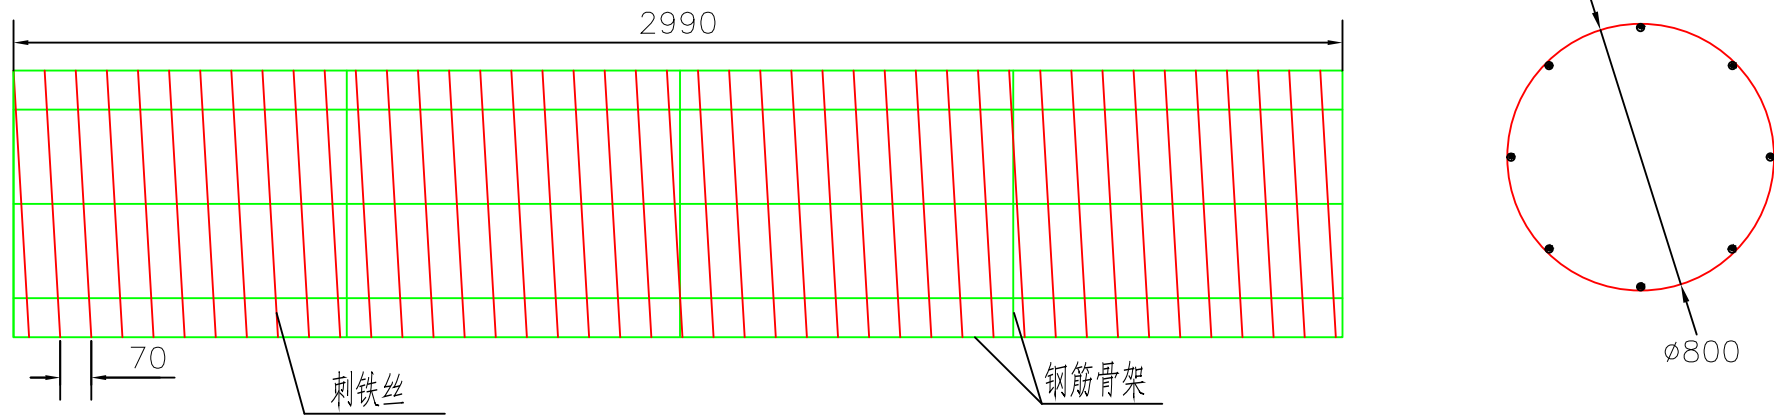

刺丝笼大样图

每三米钢筋网围界工程数量表

编索	名)	规 石	数 斜	材料	单重(kg)	总重(kg)
1	立柱	φ 60 * 3-3460	1	Q235	14.6	14.6
2	网片	50 * 100	1	φ5 钢丝	39.40	39.40
3	连接钢板	66 * 30 * 4	16	Q235	0.061	0.976
4	防盗螺栓组	M8 * 30	16	Q235	0.0382/图	0.611
5	钢帽		1	Q235	0.086	0.086
6	圆钢	φ 7	1	Q235	13.95	13.95
7	刺铁丝	14# 刺铁丝 @70	3m	Q235		
C20 混凝土基座 (m³)					0.203	
碎石层 (m³)					0.049	
C20 砼地梁 (m³)					0.193	
挖基槽土方 (m³)					2.10	
回填土 (m³)					1.66	

每道钢筋网围界斜支撑杆的工程数量表

编 号	形 式 (mm)	规 格 (mm)	长 度 (mm)	数 量	总 长 (m)	单 位 重 (kg/m)	总 重 (kg)
钢 材	8	1677	550	1	1.977	3.77	7.46
	螺 栓	M16x50	GB5-76	1			
	螺 母	M16	GB41-76	1			
	弹 簧 垫 圈	M16	GB93-76	2			
C20 混凝土基座 (m³)					0.045		
碎石层 (m³)					0.016		
挖基槽土方 (m³)					0.438		
回填土 (m³)					0.377		

说明:

1. 本图尺寸单位均以毫米计, 比例为例。
2. 施焊前, 要求各单体矫正平直并去毛刺及锈迹。
3. 焊接部位要求过渡圆滑, 无焊渣, 虚焊, 气孔等缺陷。
4. 电焊网隔离栅采用镀锌后涂塑的防腐形式, 按照GB/T 18226-2000标准执行, 第一层热浸镀锌: 网片为每平方米90克, 立柱为每平方米270克, 第二层涂层为聚氯乙烯, 厚度不小于0.4毫米。
5. 涂层应均匀光滑, 连续, 无孔隙, 裂缝, 脱皮及其它有害缺陷。
6. 基座采用C20水泥混凝土预制, 预留直径为180mm深600mm的圆孔, 待钢筋网框架准确安放后, 用 C20水泥混凝土现浇预留孔。
7. 埋设基座和地梁前, 应将土基夯实密实度要求不小于0.90 (重型击实标准), 基座回填土的密实度不小于0.90 (重型击实标准)。
8. 钢筋网围界下部地面设置了地梁, 地梁采用C20素混凝土。
9. 钢筋网围界顶加刺丝网以防攀越, 刺丝采用14#刺铁丝。钢筋骨架采用直径不小于7mm的光圆钢筋。刺丝笼外层浸塑, 浸塑层厚度不小于0.15mm。
10. 钢筋网围界每相距9米设置一道斜撑杆。
11. 钢筋网围界的位置见附属设施工程平面图。
12. 本图仅为符合标准要求的一种钢筋网围界做法, 具体实施时业主可在高度尺寸和结构符合标准要求的范围内, 综合比选后选用其它做法的钢筋网围界。